



Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb INSTALACE HLÁSIČŮ POŽÁRU V NOVÝCH RODINNÝCH DOMECH A BYTECH



V rodinných domech a bytech v bytových domech navržených podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. musí být instalovány hlásiče požáru.


Co je hlásič požáru

Jednoduché zařízení, které v krabičce o průměru cca 12 cm obsahuje detektor požáru, optickou a zejména akustickou signalizaci, která vás v případě požáru spolehlivě probudí popř. upozorní sousedy, že něco není v pořádku. Cena hlásiče požáru se pohybuje v řádech stokorun.




Kam instalovat hlásič

Rodinný dům s plochou bytu do 150 m²

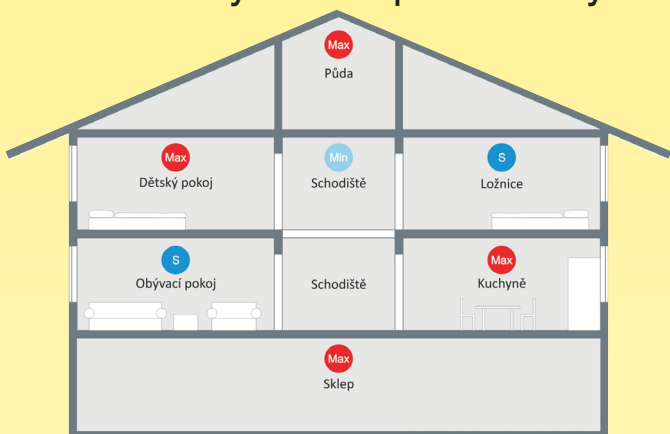

Max Maximální S Střední Min Minimální

Byt s plochou bytu do 150 m²

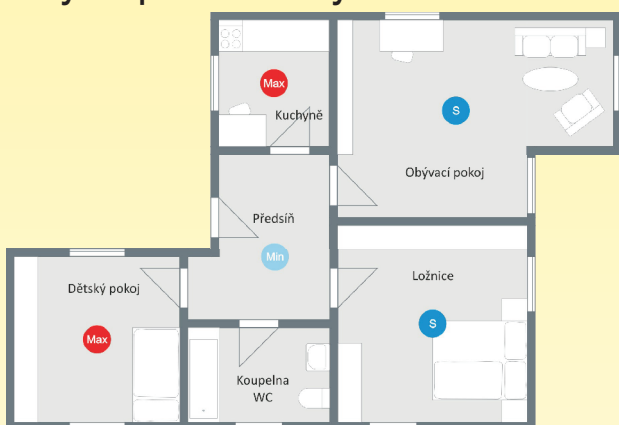

Max Maximální S Střední Min Minimální

Hlásič požáru musí být umístěn v části vedoucí k východu z bytu v rodinném domě, u mezonetových bytů a rodinných domů s více byty v nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru. Jedná-li se o byt v rodinném domě s podlahovou plochou větší než 150 m², musí být hlásič požáru umístěn také v jiné vhodné části bytu (ložnice, obývací pokoj).

Hlásič požáru musí být umístěn v části bytu vedoucí směrem do únikové cesty. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m² a v mezonetových bytech, musí být umístěn další hlásič požáru v jiné vhodné části bytu (ložnice, obývací pokoj).

Vyhláška stanovuje minimální variantu zabezpečení hlásiči požáru v bytových jednotkách a v rodinných domech. Hasičský záchranný sbor Moravskosleského kraje doporučuje alespoň střední variantu zabezpečení.